

Klassifikation: Schachtabdeckung


Schlagwörter: Schachtabdeckung, Schachtdeckel, Entleerungsschacht, Druckmessschacht

## 1 Anwendungsbereich

Schachtdeckel nach dieser Werknorm werden für Schächte von Trinkwasserdruckleitungen nach folgenden Werknormen verwendet:

- WN 102, Entleerung für Trinkwasserleitungen
- WN 20, Schacht für Durchfluss- und Druckmessungen

## 2 Anforderungen

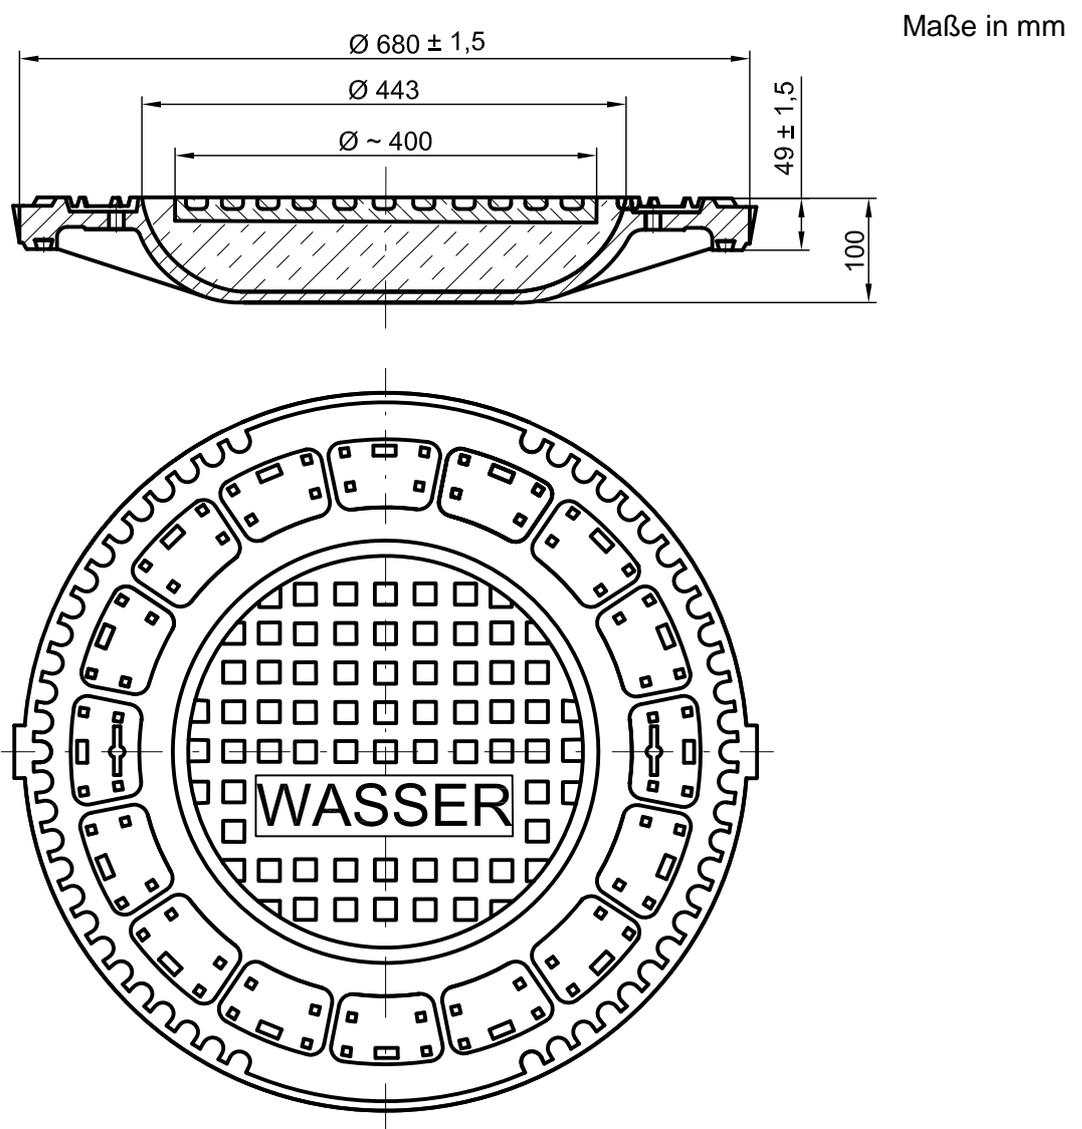

**Bild 1 – Deckel ähnlich DIN 19584-2,  
ohne Lüftungsöffnungen, mit Einlage DIN 19584-4, mit Beschriftung <sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup> Schrift z. B.: DIN 1451 – 1B42 oder ähnliche Schrift mit mindestens gleicher Schriftgröße. Die Gestaltung der Deckeloberfläche muss nicht der bildlichen Darstellung entsprechen.

Fortsetzung Seite 2

### 3 Bestellangaben

Bezeichnung eines Schachtdeckels nach dieser Werknorm:

Schachtdeckel – WN 65 – Deckel ähnlich DIN 19584-2 ohne Lüftungsöffnungen – mit Einlage DIN 19584-4 – mit Beschriftung „Wasser“ – alternativ als Vollgussdeckel (Gewicht ~ 90 kg) ausgeführt.

Kurztext:

**Schachtdeckel – Klasse D 400 – WN 65**

### 4 Änderungen

Gegenüber WN 65: Juli 2007 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Schriftzug „BWB“ aus Deckel entfernt.

### 5 Frühere Ausgaben

WN 65: 01.1984, 05.1994, 04.1999, 07.2007

### 6 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1451-1, *Schriften – Serifenlose Linear – Antiqua - Allgemeines*

DIN 19584-1, *Schachtabdeckungen für Einsteigschächte Klasse D 400 – Teil 1: Zusammenstellung*

DIN 19584-2, *Schachtabdeckungen für Einsteigschächte Klasse D 400 – Teil 2: Einzelteile*

WN 20, *Schacht für Durchfluß- und Druckmessungen*

WN 102, *Entleerung für Trinkwasserleitungen*