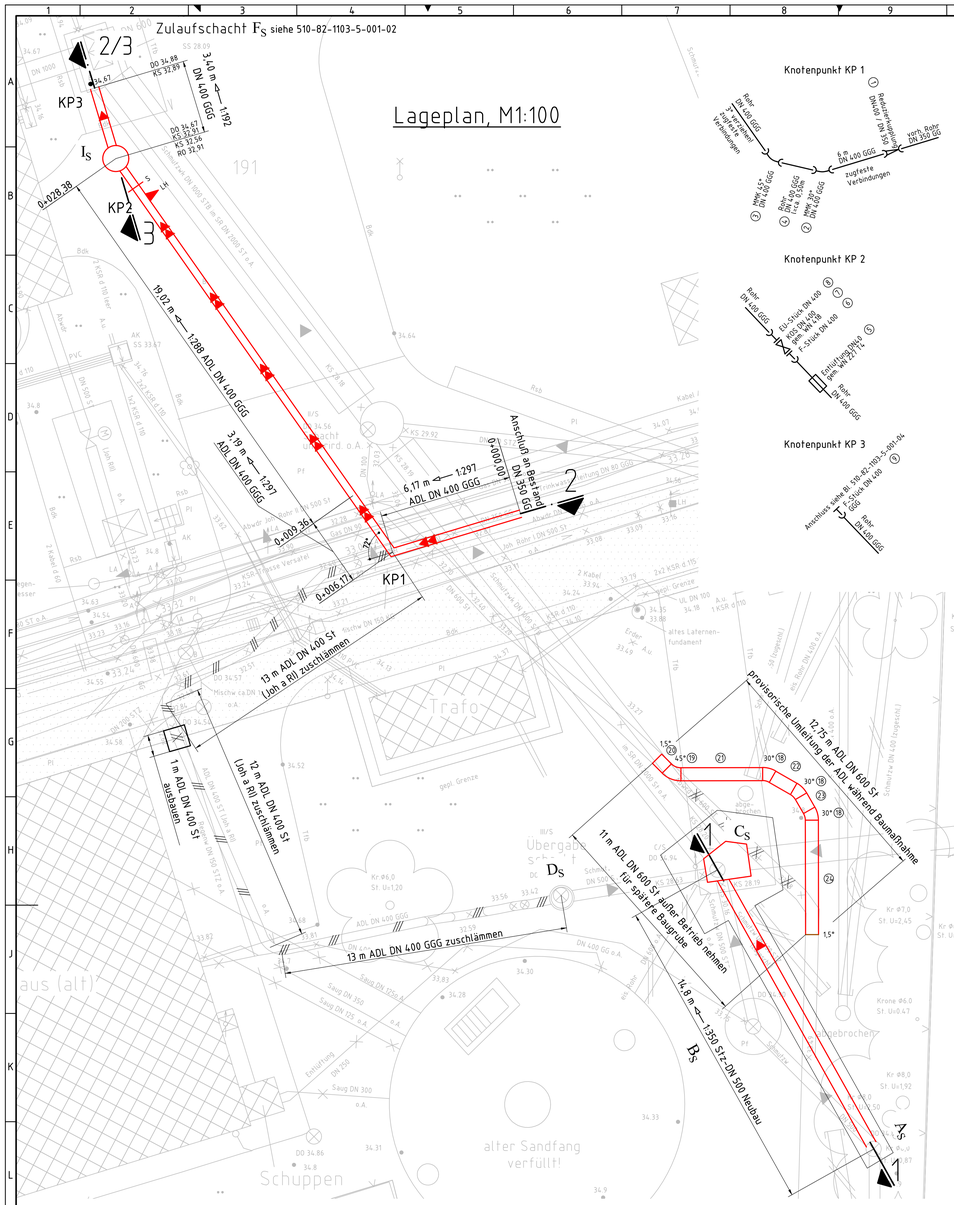
Lageplan, M1:100

Zulaufschacht F_S siehe 510-82-1103-5-001-02


2/3
KP3
I_S
KP2
KP1
1
2
3
DO 34,67
KS 32,89 I
DN 400 GGG
3,40 m ⟷ 1:92
0,028.38
19,02 m ⟷ 1:288 ADL DN 400 GGG
3,19 m ⟷ 1:297 ADL DN 400 GGG
6,17 m ⟷ 1:297 ADL DN 400 GGG
0,000.00
Anschluß an Bestand DN 950 GGG
0,009.36
0,006.17
13 m ADL DN 400 St (Ton a Bü) zuschlämmen
1 m ADL DN 400 St ausbauen
12 m ADL DN 400 St (Ton a Bü) zuschlämmen
13 m ADL DN 400 GGG zuschlämmen
provisorische Umleitung DN 600 St
12,75 m ADL DN 600 St während Baumaßnahme
11 m ADL DN 600 St außer Betrieb nehmen für spätere Baugrube
14,8 m ⟷ 1:359 Stz DN 500 Neubau
C_S
D_S
B_S
A_S
alter Sandfang verfüllt!
Schuppen
Trafo
Saug DN 350
Saug DN 250
Entlüftung DN 250
Übergabe-schacht
Krone Ø6,0 St. Ue0,47
Kr Ø8,0 St. Ue1,92
Kr Ø7,0 St. Ue2,65
Kr Ø6,0 St. Ue2,1
Kr Ø6,0 St. Ue1,20
Kr Ø6,0 St. Ue1,67
Kr Ø6,0 St. Ue1,67
Kr Ø6,0 St. Ue1,67