




# Hinweisschild für Entleerungen von Druckrohrleitungen

WN 487

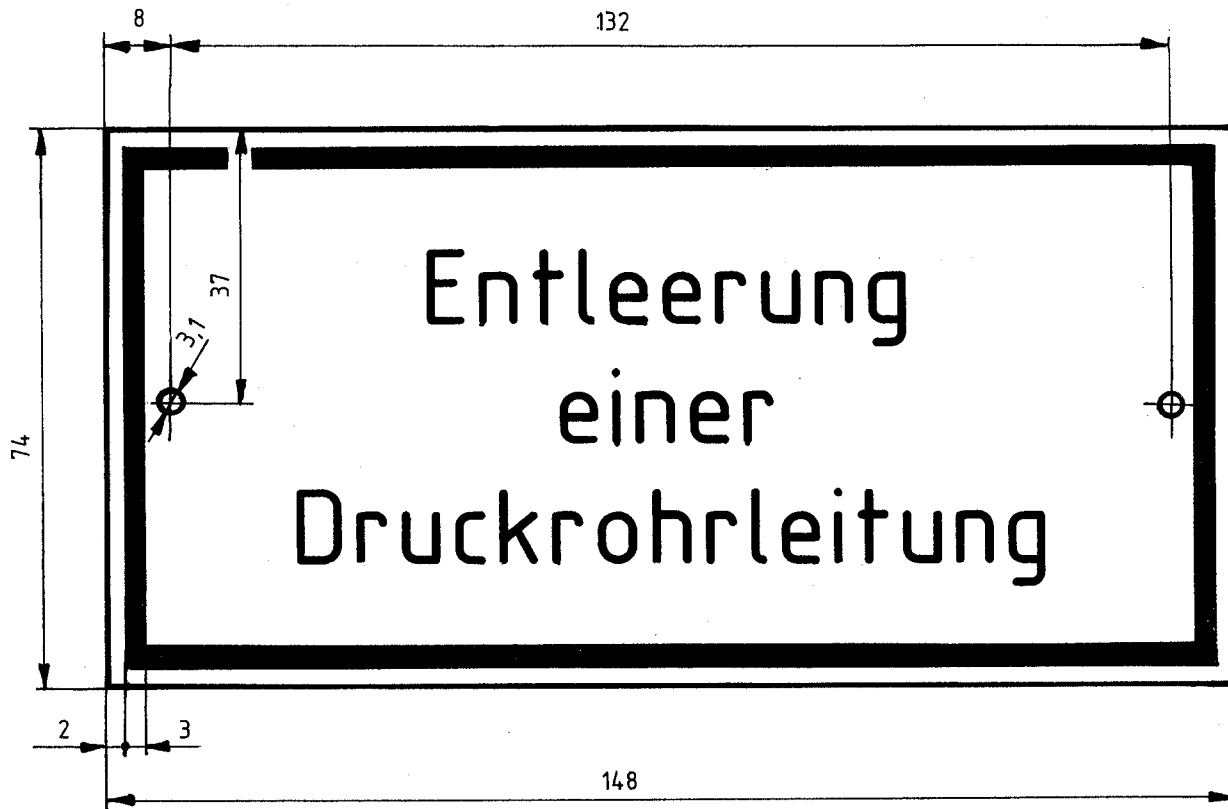

Schrift: Schriftform B, vertikal DIN 6776 T. 1  
 Schriftgröße: 10  
 Werkstoff: Dralon oder gleichwertiger Kunststoff  
 2 mm dick, Feld weiß, Schrift schwarz und Rand rot

Technische Lieferbedingungen nach DIN 30 645 Teil 7, Maße nach DIN 825 Teil 1

Bezeichnung eines Hinweisschildes für Entleerungen von Druckrohrleitungen nach dieser Werknorm WN 487

## Hinweisschild für Entleerung WN 487

Dieses Hinweisschild ist im Schacht bzw. in der Kammer über der Entleerung zu montieren.

Bearb. *Schmidt*  
*Schman*

Gepr. *Mayer*

Abt. Rohrnetz *[Signature]*

4203 Gebr. Widmann

Frühere Ausgaben:

Änderung: